

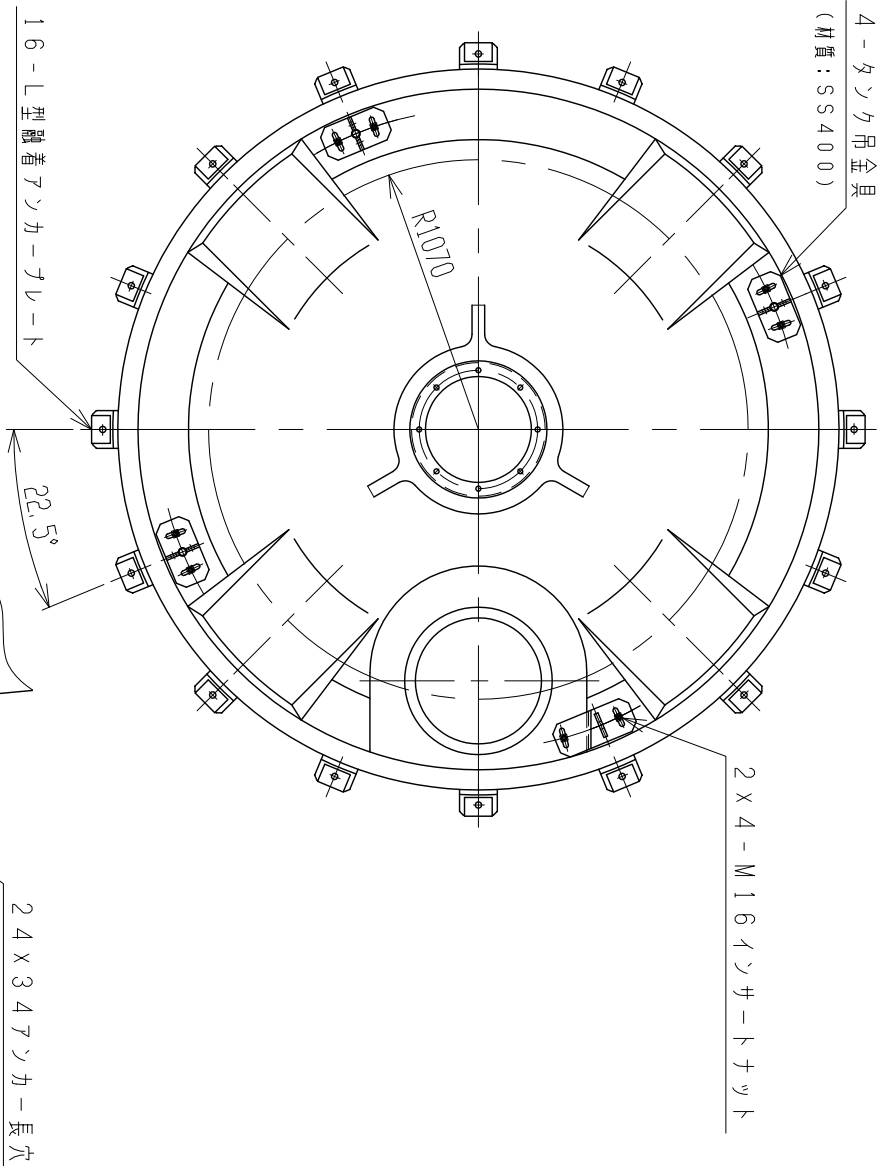


記 号	来	歴	年 月 日	記 入
△1	一部、寸法、表記追加		H25.4.17	山崎

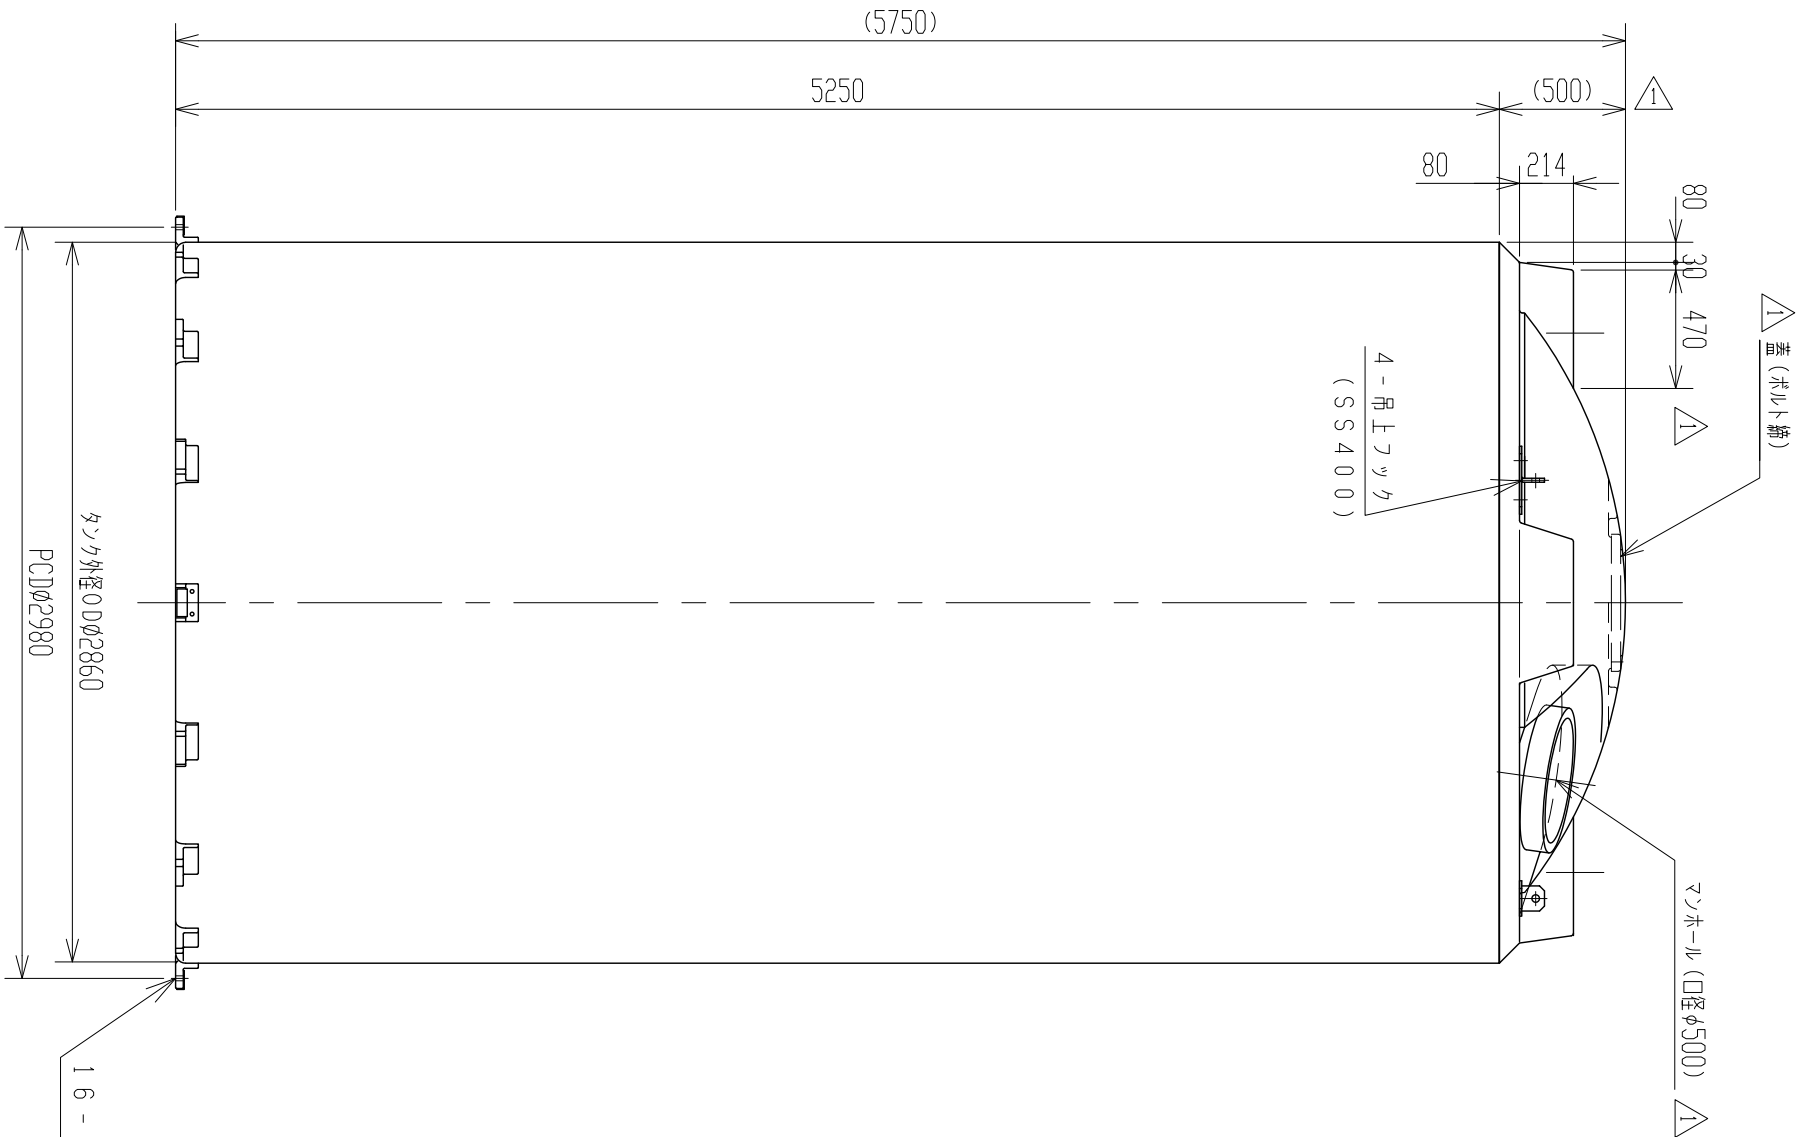

3. タンク吊上ゲハ吊金具4箇所ヲ
吊上ゲテ下サイ。
2. 設計用標準震度：0.6
1. タンク寸法公差：±1.5%トスル。

融着アンカープレート詳細図

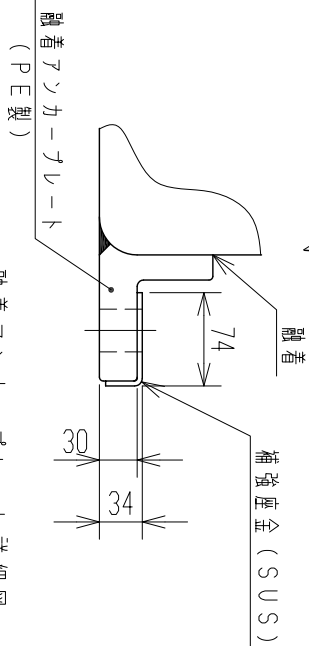

品番	名	称	サイズ	材質	個数	備	要
納入先							
設計	製図	検図	承認	名			
佐藤	阿部			LA-30000			
年月日	H23.11.30	尺	1/30	製品図			
日		度		図			
ス イ コ - 株 式 会 社				図番	AL300-S01△1		