
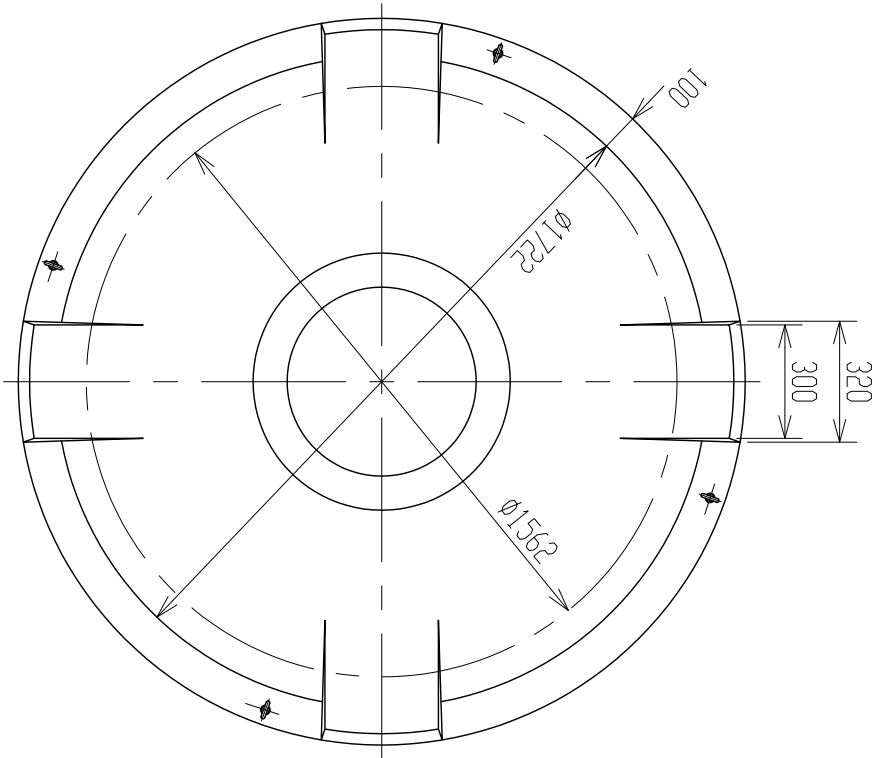


|    |         |   |          |    |
|----|---------|---|----------|----|
| 記号 | 来       | 歴 | 年月日      | 記入 |
| △  | タンク肉厚変更 |   | H18.12.1 | 阿部 |

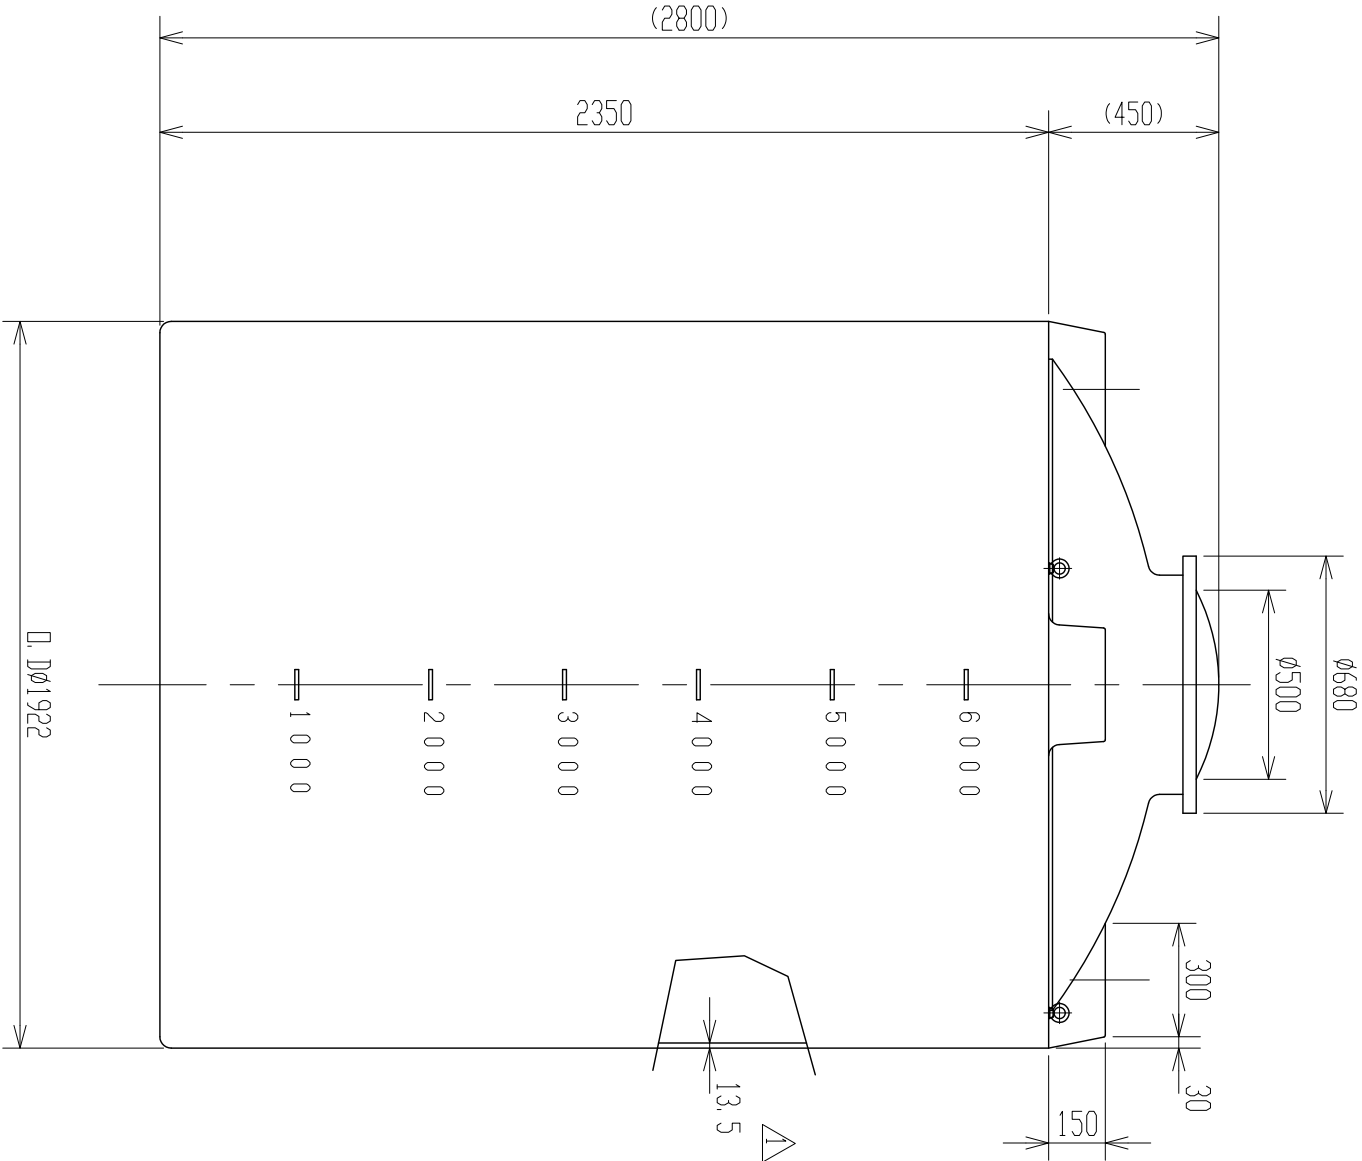

2. タンク吊上ゲハ、アイホルト4箇所60度以上ツリテ吊上ゲテ下サイ。  
注記 1. タンク寸法公差ハ±1.5%トスル。

| 品番              | 名  | 称  | サイズ  | 材質                  | 個数 | 備 | 要 |
|-----------------|----|----|------|---------------------|----|---|---|
| 納入先             |    |    |      |                     |    |   |   |
| 設計              | 製図 | 検図 | 承認   | 名                   |    |   |   |
| 荒木              | 荒木 |    |      | UL-6000             |    |   |   |
| 年月日             | 尺  | 度  | 1/20 | 製品図                 |    |   |   |
| H 9. 7. 17      |    |    |      | 図 番                 |    |   |   |
| ス イ コ - 株 式 会 社 |    |    |      | 3 4 2 6 9 2 - 0 7 △ |    |   |   |